

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Свердловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Верхняя Пышма,
ГО Среднеуральск
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма; ул. Феофанова, 1
тел.(34368) 3-86-33 факс. (34368) 3-86-33

Предписание № 23/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

"Детский сад № 34"

Заведующему МАДОУ "Детский сад № 34",

Арефьевой Оксане Петровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск – начальника ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Бугреева А.И. № 23 от «21» мая 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «17» июня по «19» июня 2020 проведена плановая выездная проверка начальником ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области Бугреевым Александром Ивановичем, старшим инспектором ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Мамедовой Валерией Юрьевной.


(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

объектов защиты, территории и зданий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 34", расположенного по адресу: 624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 20 (наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

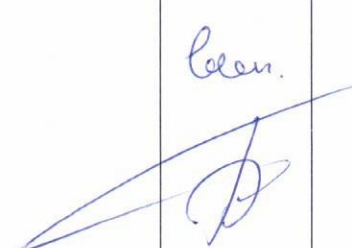

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МАДОУ "Детский сад № 34"
Арефьева О.П.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении указываемых только выполненных
1.	Проверяемое лицо не обеспечило установку механизмов для самозакрывания противопожарных дверей	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) п.п. 37(1). Руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания	26.04.2021	

	(музыкальный склад, подвал, вентиляционная камера)	противопожарных дверей. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88 ч.8 Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.		
2.	Не обеспечено проверяемым лицом наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) п. 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	26.04.2021	
3.	Проверяемым лицом не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) п. 24 Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	26.04.2021	
4.	Не соблюдены собственниками имущества, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке, назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР). СП 5.13130-2009, прил. А, табл. А3.	26.04.2021	

	- наличие системы обеспечения пожарной безопасности; - обеспечению безопасности людей при возникновении пожара; - защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией; - организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты. (Комната отходов, комната приема пищи сотрудниками, часть спальни 1 группы) не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.			
5.	Проверяемым лицом не обеспечено требуемое расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования)	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) п. 70, 468,474 приложения № 1 и № 2 п.70. Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. п.468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей. п. 474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.	26.04.2021	
6.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установку противопожарных дверей	Статьи 4, 5, 88 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) Ст. 4 ч.2. К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной	26.04.2021	

		безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. Ч.3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. (Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ. пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР). ГОСТ Р 57327-2016 Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний п. 8.2 Монтаж дверей должен осуществляться специализированными строительными организациями или специально обученными бригадами предприятия-изготовителя. Окончание монтажных работ должно подтверждаться актом сдачи-приемки, а также передачей заказчику исполнительной документации, перечень которой приведен в приложении Д.		
7.	Не отражены проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы: - допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты - порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) п. 461. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. (Подпункт дополнительно включен с 5 марта 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 года N 113; в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года N 947.	26.04.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:


(подпись)
"19" июня 2020 г. М.Л.П. *


(подпись)
"19" июня 2020 г. М.Л.П. *

Начальник ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО
Среднеуральск УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Свердловской области А.И. Бугреев
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Старший инспектор ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО
Среднеуральск УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Свердловской области В.Ю. Мамедова
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
"19" июня 2020 г.


(должность, фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефоны доверия:

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России (495) 216-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430250

Владелец Арефьева Оксана Петровна

Действителен с 15.04.2024 по 15.04.2025